



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-22-2024

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-22-2024 RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLÍGONO 1).

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del día 17 de abril de 2024, fecha y hora establecida para la junta de aclaraciones, reunidos por sí o debidamente representados, los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-22-2024 lo anterior con fundamento en los artículos 22, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; así como el artículo 59 y 60 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por la Ing. Xóchitl Pérez Blanco en representación del Director de Obras Públicas Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua asistida por el Ing. Guillermo Campos Nava, representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día 16 de abril del presente año en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunión las oficinas del Depto. de Construcción Urbana de la Dirección de Obras Públicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparece el siguiente participante:

- OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
- GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V.
- ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
- INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
- TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

4. Se manifiesta por parte de la convocante que los siguientes participantes no presentaron el escrito de interés al que hace referencia el artículo 45, fracción III de la Ley, para realizar cuestionamientos o presentar dudas por lo que tendrán calidad de observadores en términos del último párrafo del artículo 35 de la Ley.

- OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
- ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
- INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Dirección de Obras Públicas



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-22-2024**

- TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

5. Por parte de la empresa GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V., solicita las siguientes aclaraciones. Por parte de la Subdirección de Infraestructura Urbana se da respuestas a las preguntas.

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 2 INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA

PREGUNTA 1: FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE DE ESTA INTERCONEXIÓN

RESPUESTA 1: SE REFIERE A COLOCAR LA TUBERÍA NUEVA EN UN POZO DE VISITA EXISTENTE (SE ANEXA CROQUIS).

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 11 POZO DE VISITA COMÚN DE 1.50 A 1.75 MTS DE ALTURA

PREGUNTA 2: INDICAR SI LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, AFINES Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN ESTARÁN INCLUIDOS DENTRO DE ESTE PRECIO, FAVOR DE PROPORCIONAR PLANO DE ESTE ELEMENTO

RESPUESTA 2: EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL DE RELLENO Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SU VOLUMETRÍA ESTÁ CONTEMPLADA EN LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 5, 7, 8, 15 Y 16. (SE ANEXA CROQUIS).

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 12 POZO DE VISITA COMÚN DE 2.00 MTS DE ALTURA

PREGUNTA 3: INDICAR SI LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, AFINES Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN ESTARÁN INCLUIDOS DENTRO DE ESTE PRECIO, FAVOR DE PROPORCIONAR PLANO DE ESTE ELEMENTO

RESPUESTA 3: EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL DE RELLENO Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SU VOLUMETRÍA ESTÁ CONTEMPLADA EN LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 5, 7, 8, 15 Y 16. (SE ANEXA CROQUIS).

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 13 POZO DE VISITA COMÚN DE 2.25 MTS DE ALTURA

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-22-2024

PREGUNTA 4: INDICAR SI LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, AFINES Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN ESTARÁN INCLUIDOS DENTRO DE ESTE PRECIO, FAVOR DE PROPORCIONAR PLANO DE ESTE ELEMENTO

RESPUESTA 4: EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL DE RELLENO Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SU VOLUMETRÍA ESTÁ CONTEMPLADA EN LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 5, 7, 8, 15 Y 16. (SE ANEXA CROQUIS).

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 21 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA.

PREGUNTA 5: INDICAR SI LA MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO PARA FINES DE PAGO SERÁ SUELTO O COMPACTO.

RESPUESTA 5: EL VOLUMEN DEL MATERIAL PARA LA PLANTILLA SE CUBICARÁ DE ACUERDO CON LA SECCIÓN DE PROYECTO (VOLUMEN COMPACTO).

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 28 REGISTRO SECO ALBAÑAL.

PREGUNTA 6: LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, AFINES Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN, ¿ESTARÁN INCLUIDOS DENTRO DE ESTE PRECIO?

RESPUESTA 6: EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES PARA RELLENOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL (ARENA) ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA VOLUMETRÍA DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 5, 7, 8, 15 Y 16.

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 32 ACARREO KMS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES.

PREGUNTA 7: EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS INDICA UN VOLUMEN DE 9666.399, FAVOR DE INDICAR SI PUEDE SER 9666.40, SE TRUNCA A 9666.39 O SERÁ MANEJADO TAL Y COMO SE INDICA EN EL CATÁLOGO.

RESPUESTA 7: DEBE AJUSTARSE EL VOLUMEN A DOS DECIMALES (9666.40 M3 - KMS).

PREGUNTA 8: EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE NEGATIVO, QUE CRITERIO SE DEBE USAR PARA REFLEJARLO EN LAS MATRICES DE PU.

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-22-2024

RESPUESTA 8: SE DEBERÁ APLICAR EL PORCENTAJE QUE RESULTE DE LA CORRIDA FINANCIERA.

PREGUNTA 9: FAVOR DE INDICAR EN QUE CONCEPTOS SE PEDIRÁ PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

RESPUESTA 9: SE APLICARÁN LAS PRUEBAS A LOS CONCEPTOS DE RELLENOS Y EN LOS QUE INTERVENGA EL CONCRETO HIDRÁULICO.

6. Por parte de la convocante no se tienen aclaraciones respecto a la presente licitación.

7. Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta respecto a las aclaraciones y respuestas presentadas en esta junta de aclaraciones.

8. Celebración de la próxima junta de aclaraciones.

Se indica que esta es la primera y última junta de aclaraciones.

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el artículo 44 de la ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-22-2024 forman parte integral de las mismas y tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes aún y cuando no hayan comparecido ante la presente junta de aclaraciones debiendo considerar aquí lo asentado para la elaboración de sus proposiciones.

De conformidad al artículo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se fijará un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 13:11 hrs. del día 17 de abril 2024, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	Xóchitl Pérez B.	[Firma]
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN VOCAL (ÁREA TÉCNICA)		[Firma]

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-22-2024

LIC. JAVIER ARMANDO MEJÍA JACOBO SUBSECRETARIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR		
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA SECRETARIA TÉCNICA		
LIC. CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADATITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVADOR		
MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGÁN SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA INVITADO ESPECIAL	Jesús Leui Montes Jerez	
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA INVITADO ESPECIAL		
LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES MILLÁN COORDINADOR JURIDICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS INVITADO ESPECIAL	Sandra E. Tarango	
C. BERNARDO GEOVANNI GÓMEZ MENESES OBSERVADOR CIUDADANO INVITADO ESPECIAL	Bernardo Gómez Meneses	

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Manuel Sierra	
GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.	Martín Hidalgo	

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-22-2024

ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA	Ing. Andrea Simental ARANA	
INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	Ing. Diego Hernandez Mendoza	Diego Hdon
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Ing. Mercedes E CARRASCO TORRES	


Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

LICITACION No DOPM-22-2024


ANEXO A RESPUESTA 2,3 Y 4

POZO "A"

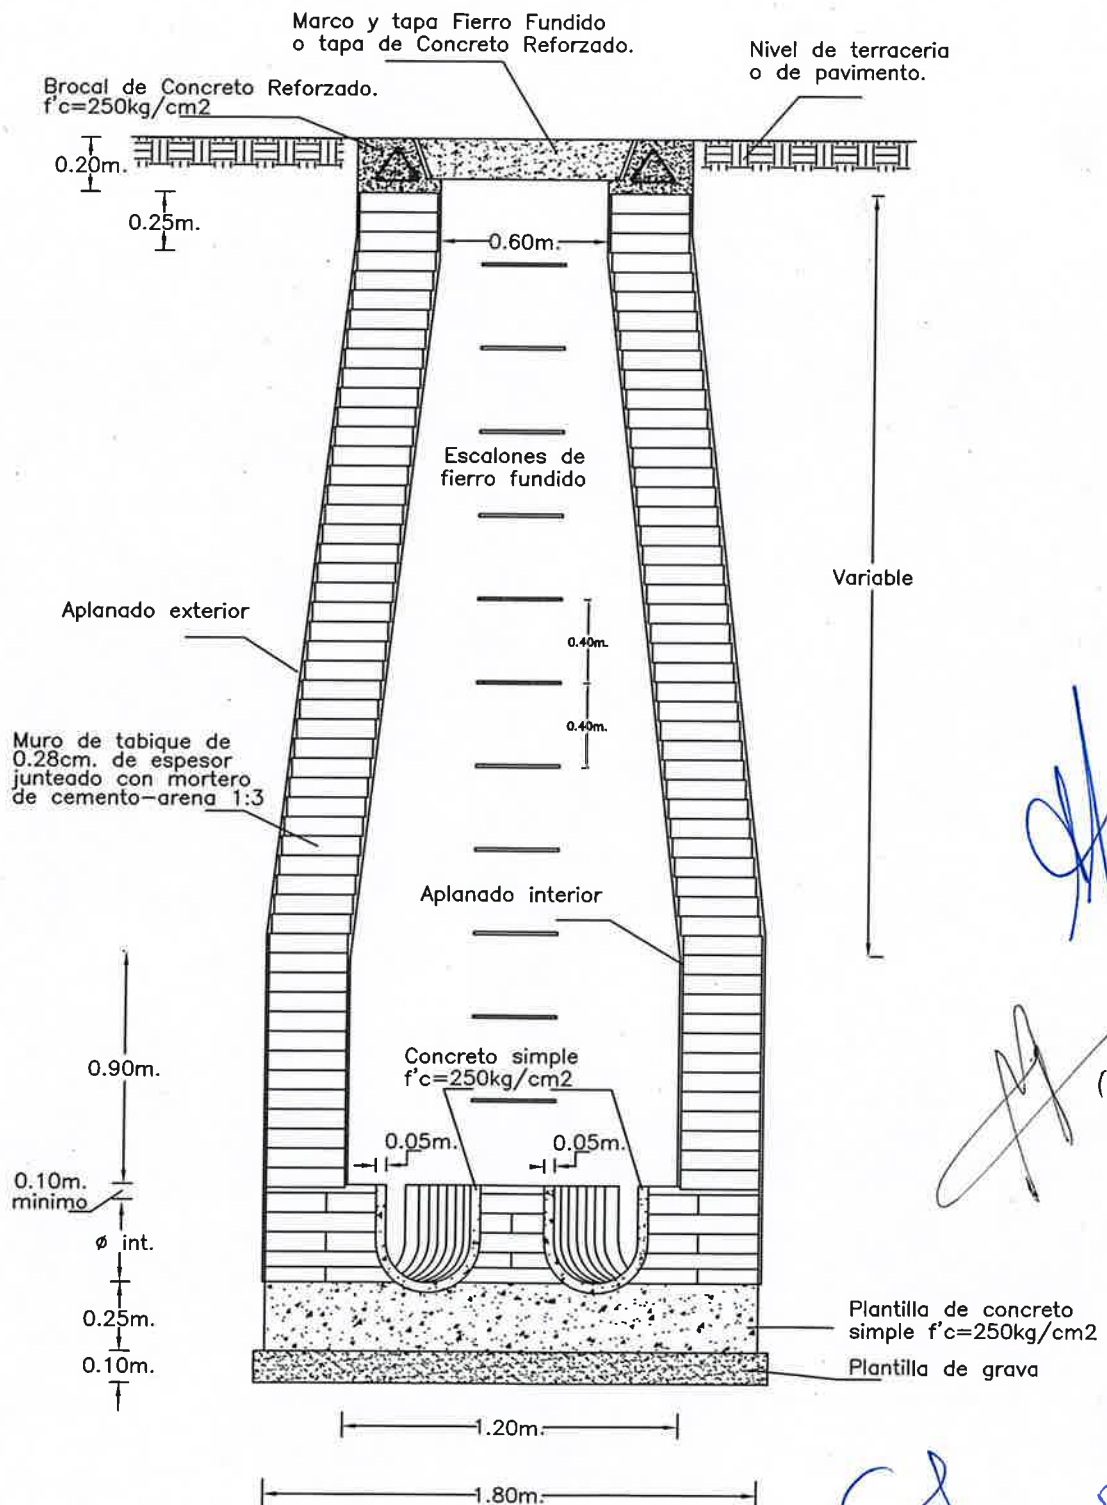

LICITACION No DOPM-22-2024

ANEXO A RESPUESTA 1

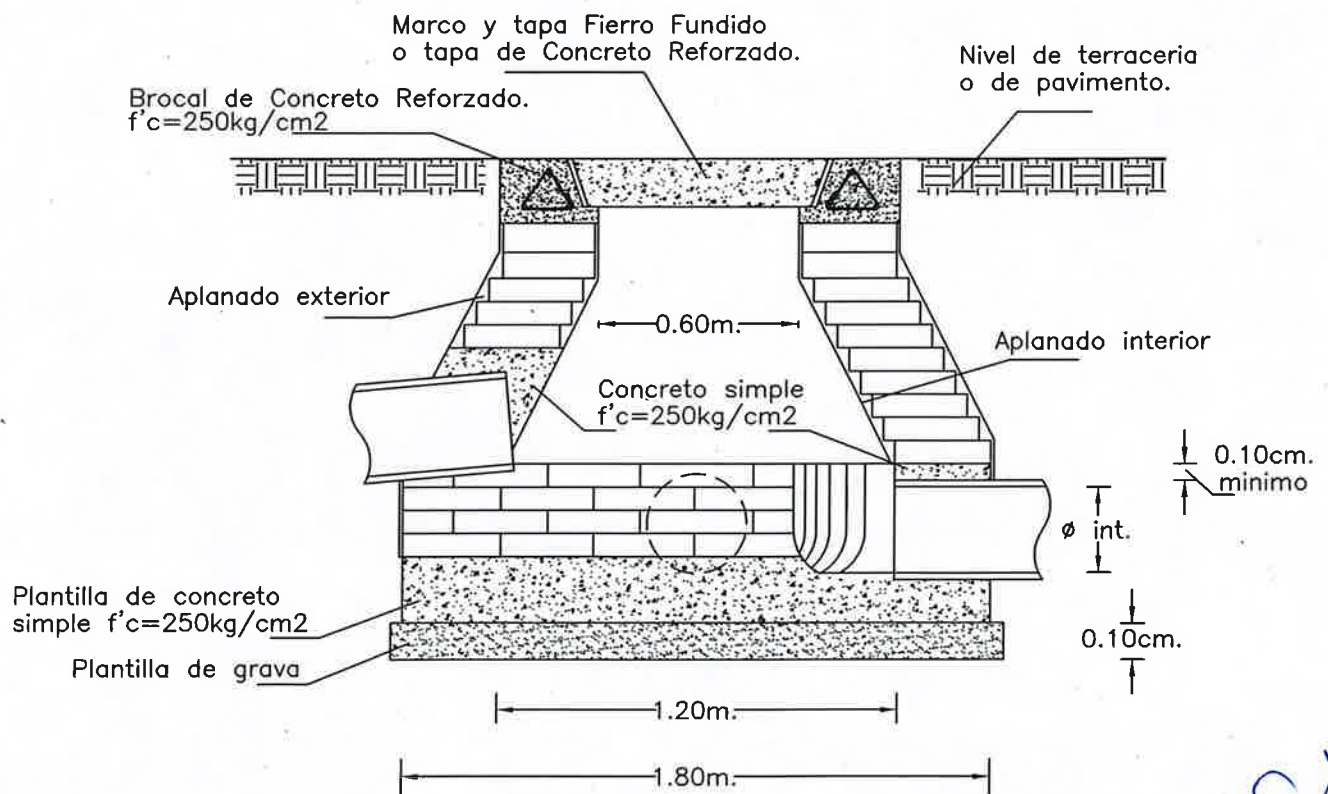

BA

AC

CH

A

SA

DB

Diego Hdez